


仕 様 書

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	機 器 型 式	2 6 0 M H z 帯 避 雷 器
2	型 名	A - 2 6 0 1
3	使 用 周 波 数	2 5 9 ~ 2 7 5 M H z
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿 入 損 失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	雷 サ - ジ 特 性	1.2/50μs, 12kVのサージ電圧, 及び 8/20μs, 2400Aのサージ電流を 10秒間隔にて 6回印加し 異常無いこと
8	電 圧 制 御 特 性	20kV, 1/40μsの衝撃電圧を印加した場合の出力側制御電圧は 1500V以下
9	許 容 電 力	100 W
10	使 用 温 度 範 囲	-25℃ ~ +60℃
11	入 出 力 接 栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構 成	1/4波長ショートスタブ形
13	質 量	約 1.8 kg
14	取 付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備 考		
・雷サージ試験は (社)電気学会 JEC-0102, 0202による試験規格を適用しています ・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい		

■ 周波数特性<例>

V S W R

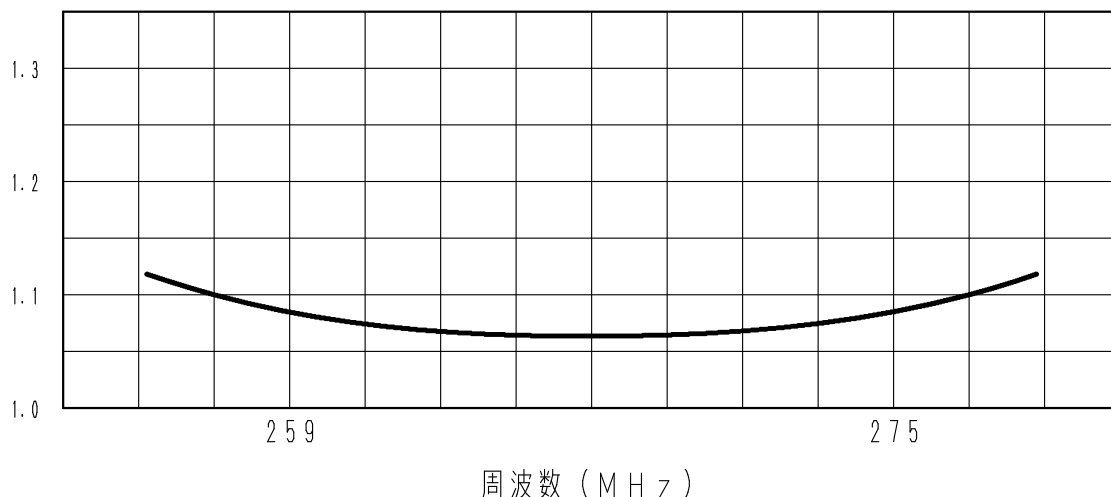

型名 A - 2 6 0 1			図番 F 1 - X 2 0 9 - M 0 6	
担当 	検図 	承認 	日本アンテナ株式会社	



壁面取付時

ポール取付時

ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さい

M4ねじ 4ヶ付属
取付板固定用


ポール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さい

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

7	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
6	取付板	1	SUS304P		添付品
5	N-P型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
4	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
3	アース端子	1	C1020P・Ep/Sn		
2	同軸ケーブル	3	RG-8/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺 1:2	DESIGNED 担当 山本 2014.6.17	DRAWN 製 佐藤 図 山本 2014.6.17	INSPECTED 株 山本 図 2014.6.17	APPROVED 承認 大嶋 2014.6.17	DESCRIPTION 品名 260MHz帯 避雷器 A-2601 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F1-X209-H04

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED APPR-OVED
-----------	------------	-------------------------	----------------------------

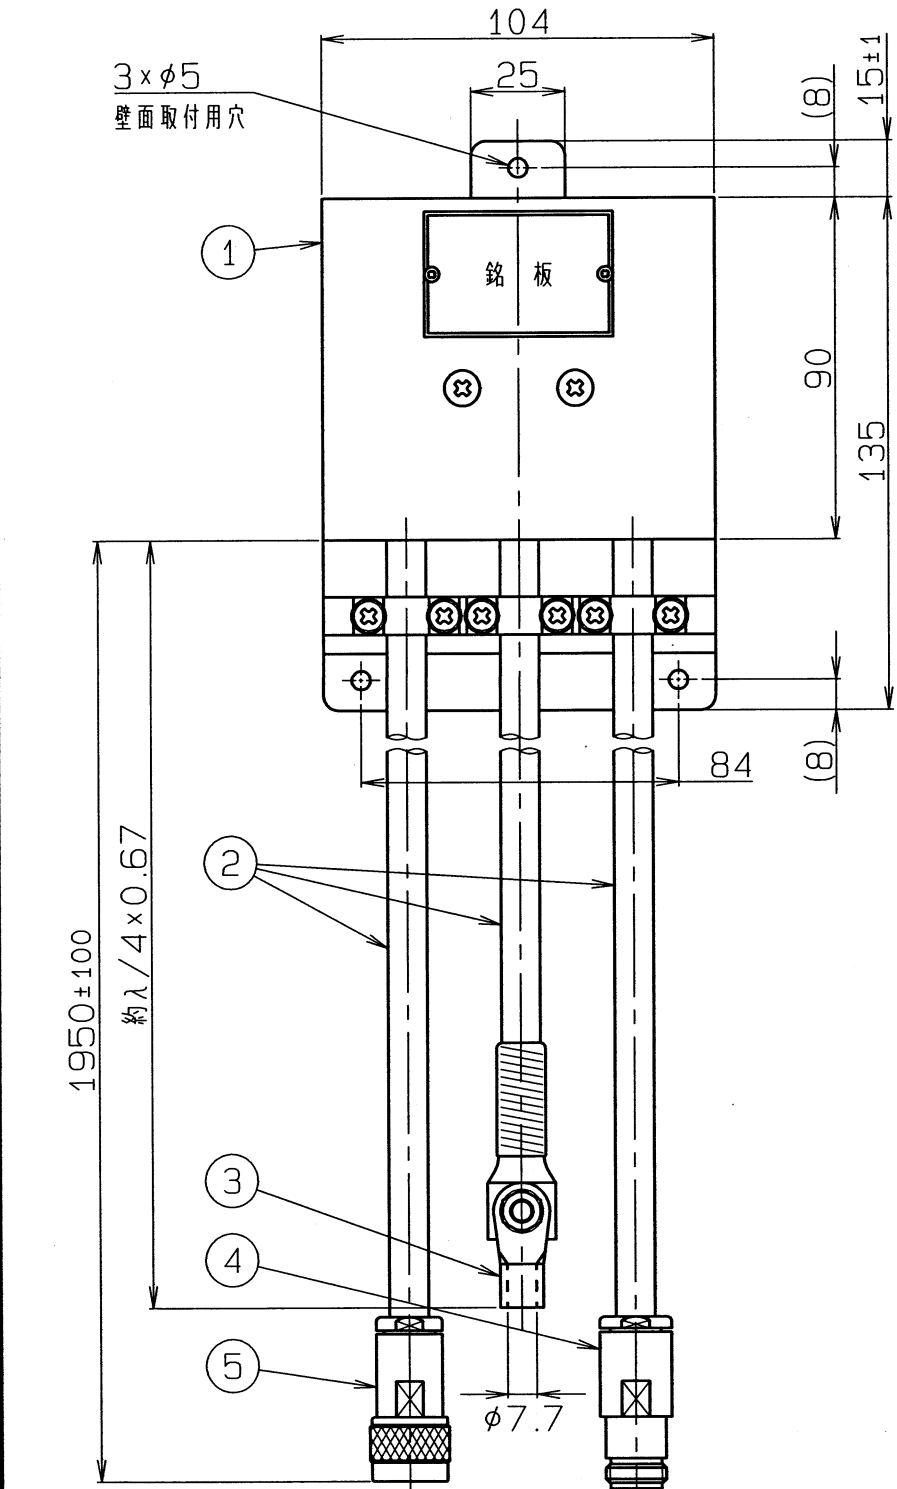

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差 TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±